


Chodník do
Vyšeremia kostky
brukolky

Balustrady zewnętrzne do schodów
terenowych przy KPT w Krasniku
do wykonania H 32t. np. poniżej
zkr. ci.

Konstrukcję balustrady zabezpieczyć antykorozyjnie.

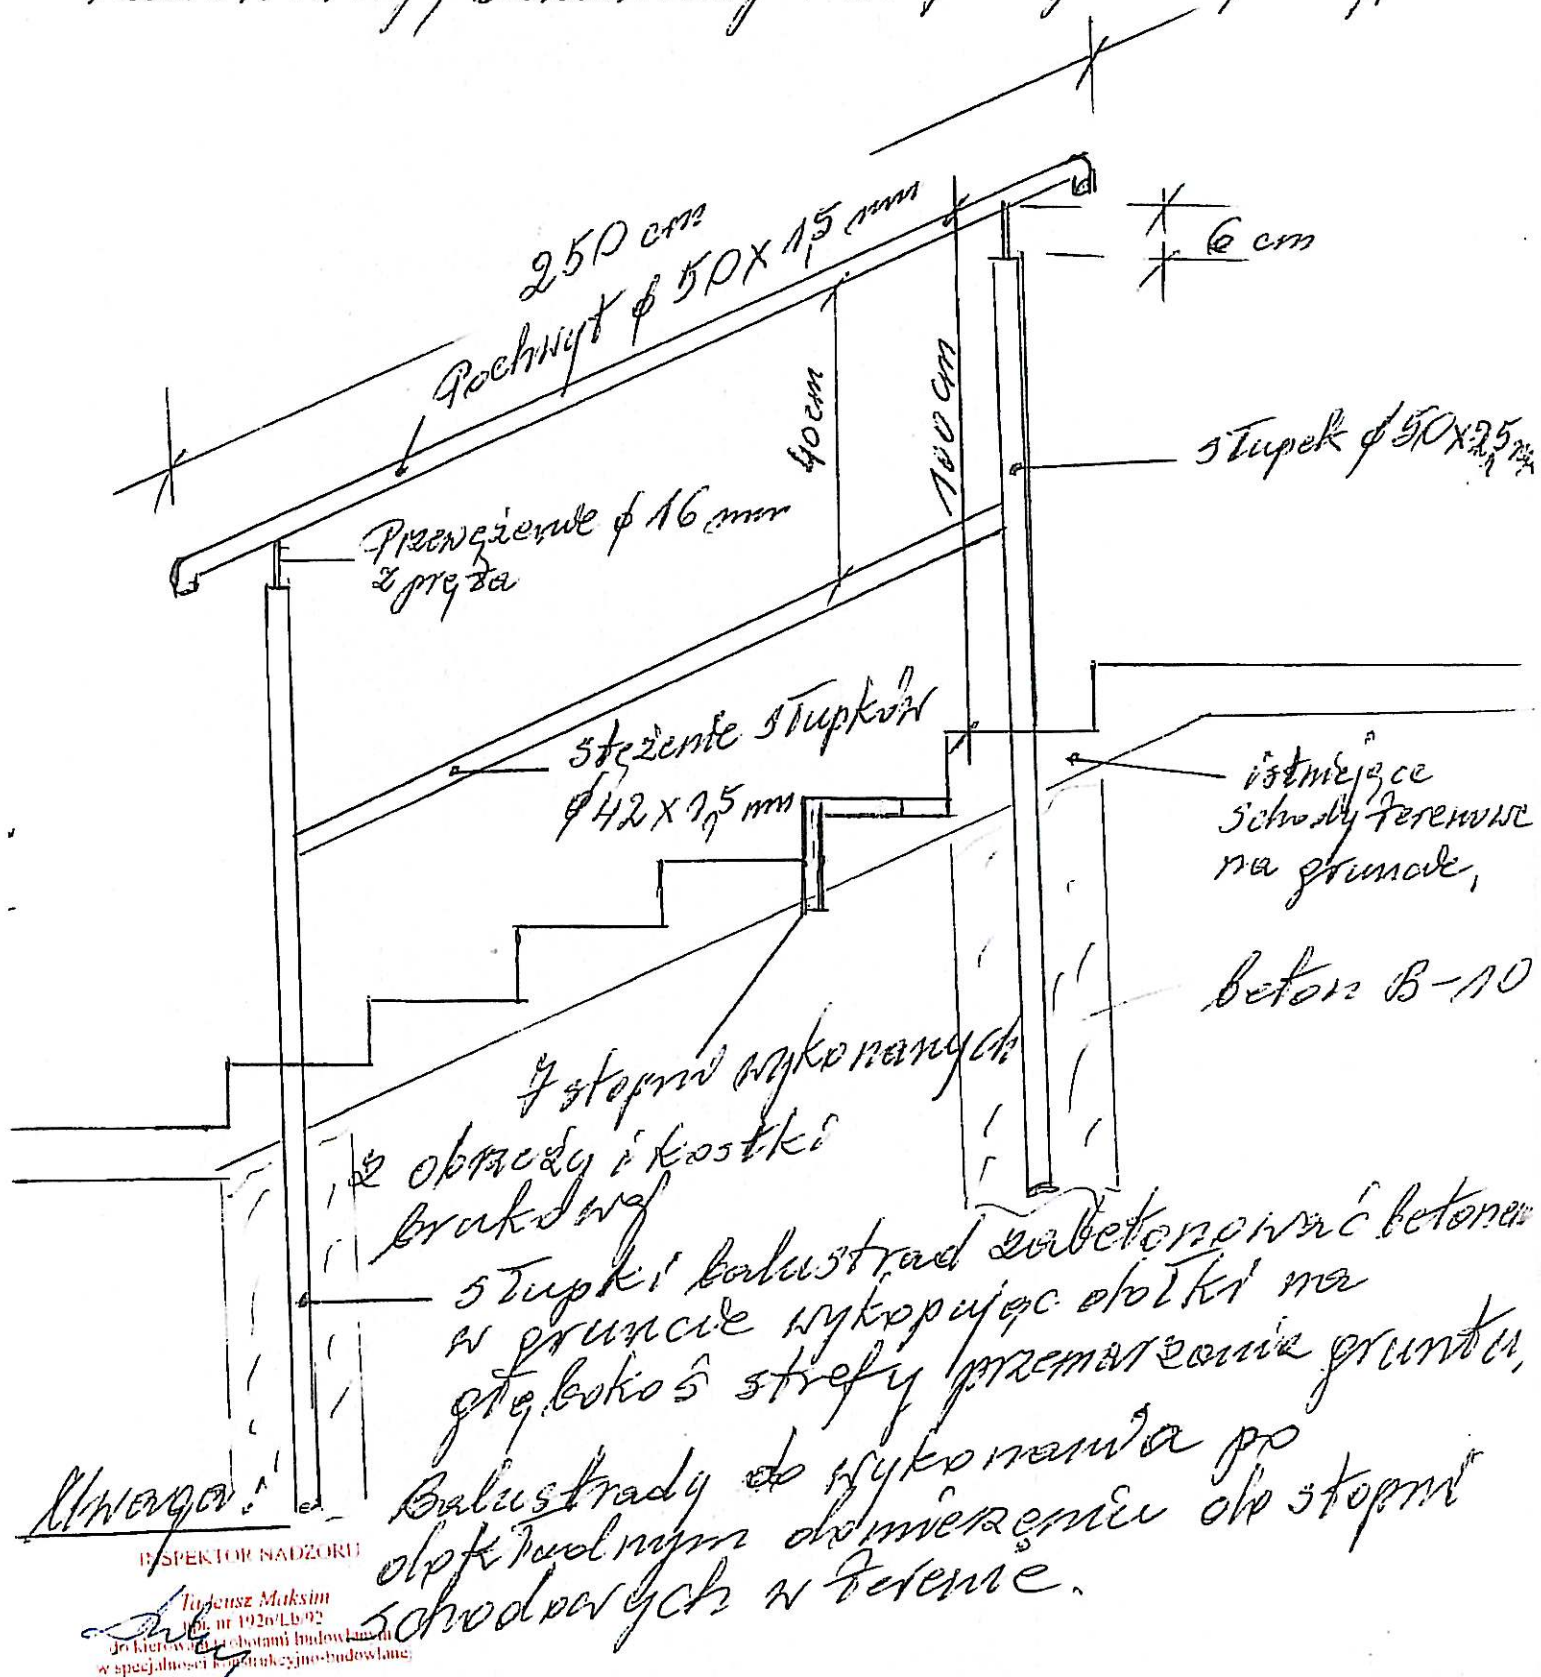


ciężkość

Plac obywatelski
Kościół Bractwa

1,5%
звонков до
одобрения.
Но и правых


Laotaszemle school

Debutare 2
stopni' schwedisch

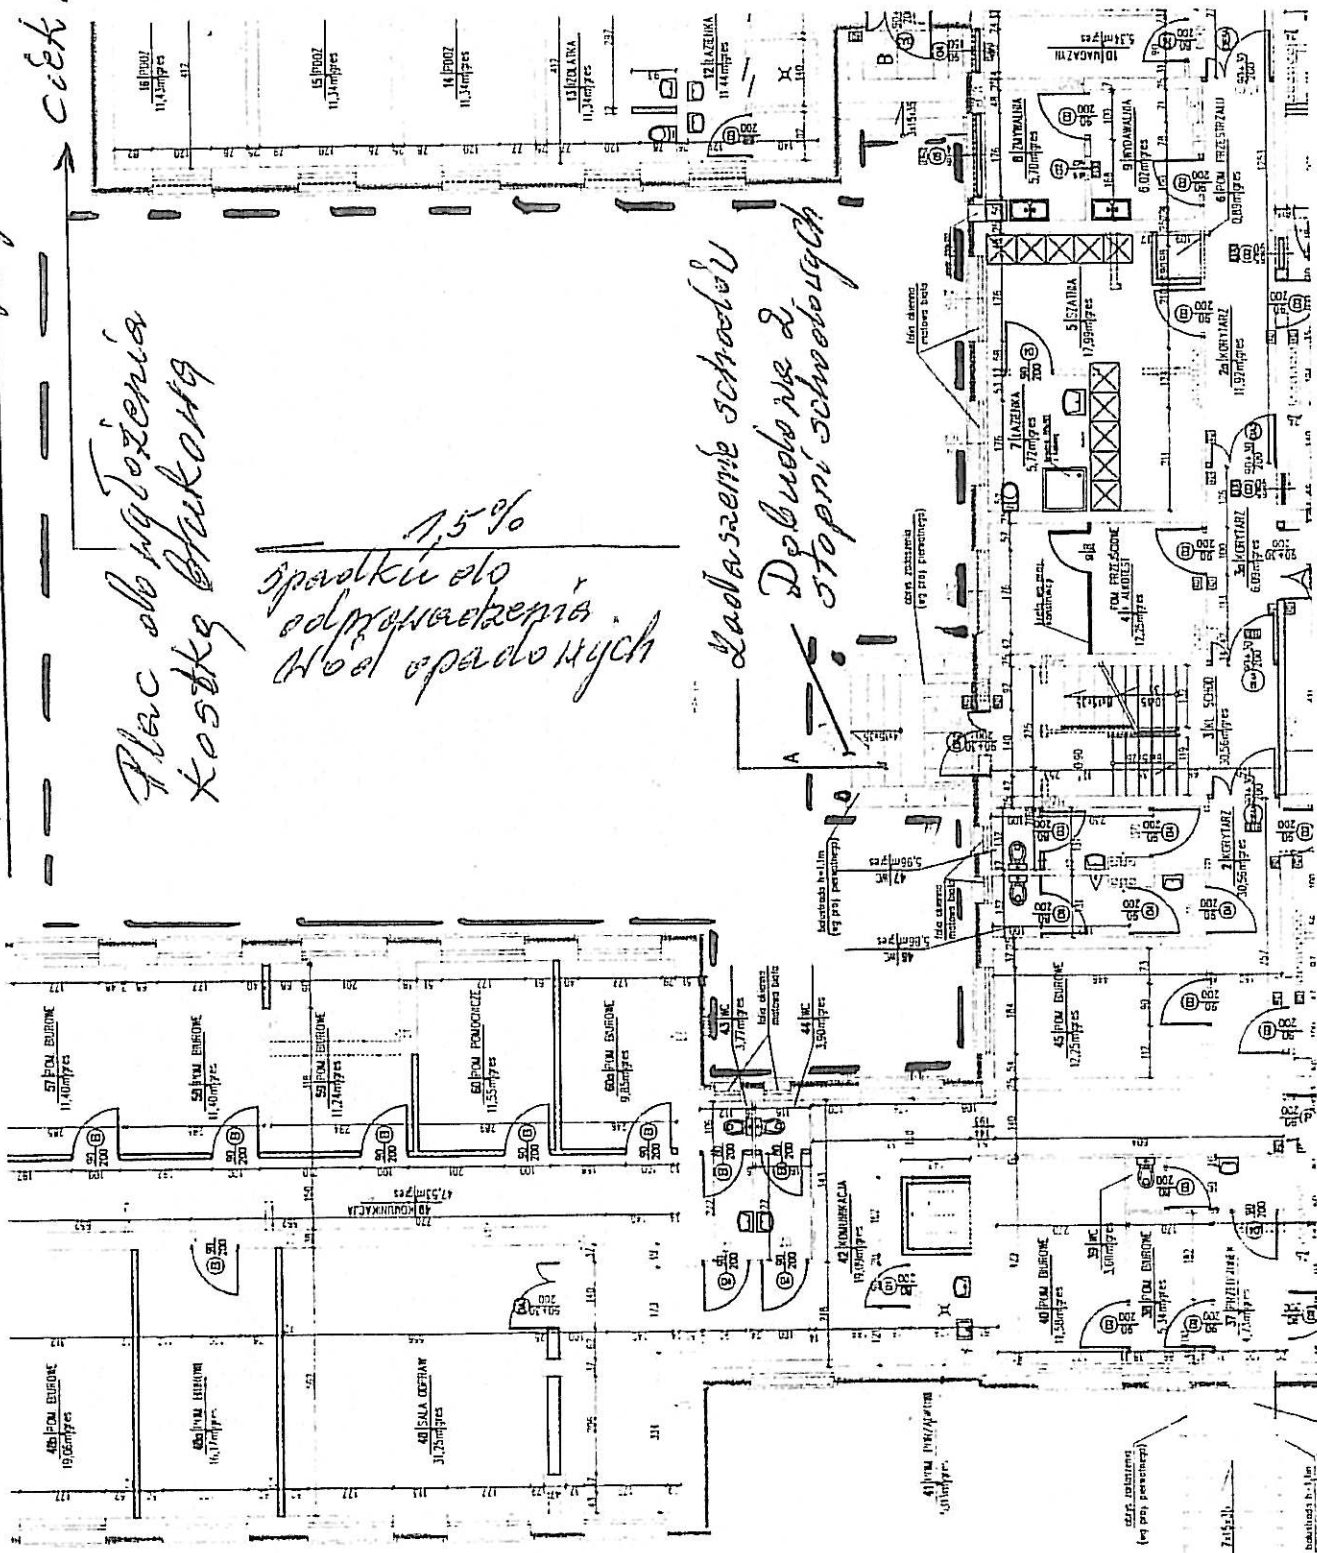

Закіс прэкроју выконана
задавання школярів у
всх. плаці між будинками.

Wzrost: Pomiar konstrukcji żelaznej
określenie po rozbudowie schodów.
Konstrukcje stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

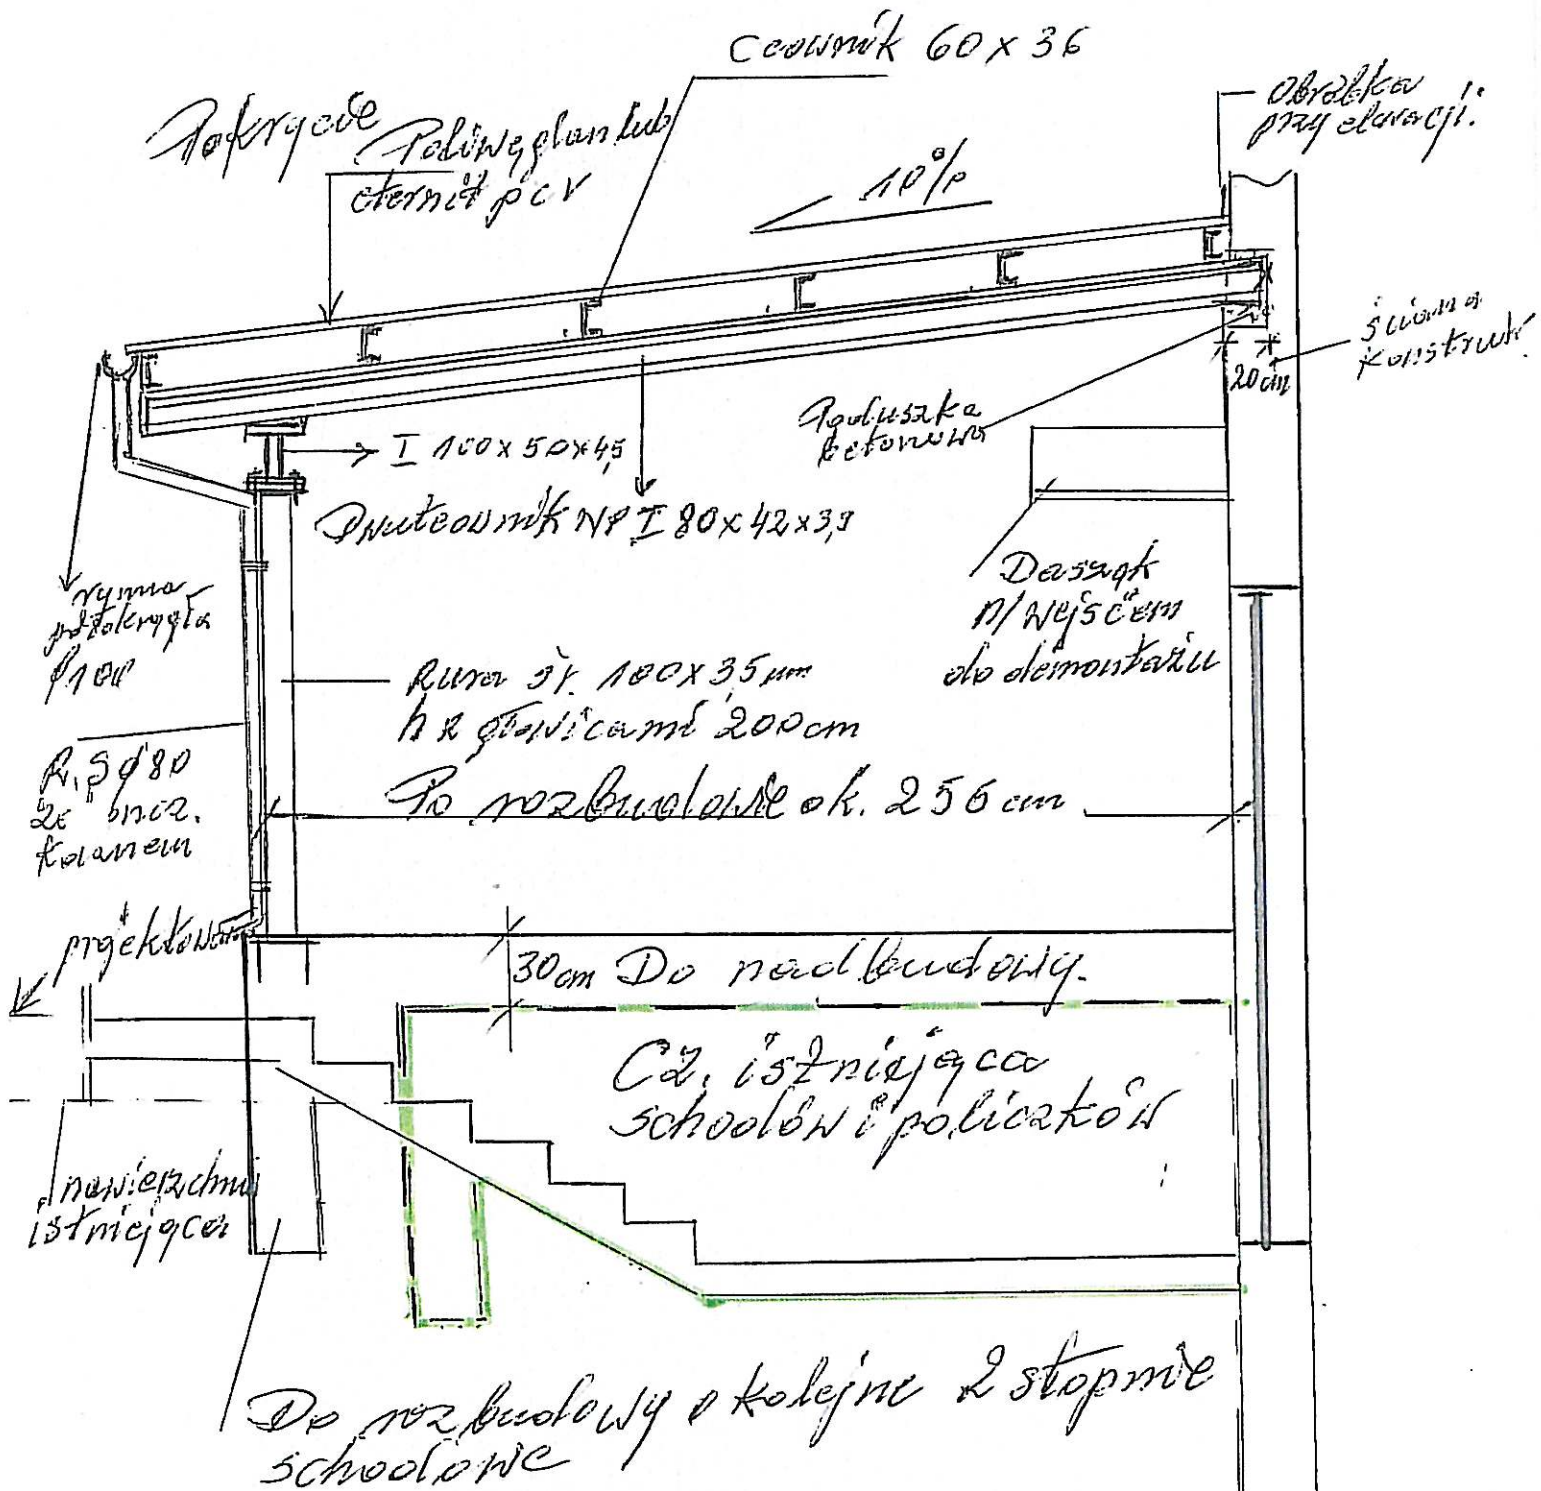


INSPEKTOR NADZORU!

Mieczysław Maksim
mgr inż. M. Ciepły
do kierowania robotami budowlanymi


Nakrywy kosy systemowej ACO
6 kpl. do wykonania w
podłazce 32 kpl.

Plan: Konstrukcja wyrobu zabezpieczyć antykorozyjnie.



Przekrój A-A

Rozstaw osiowy 40 cm


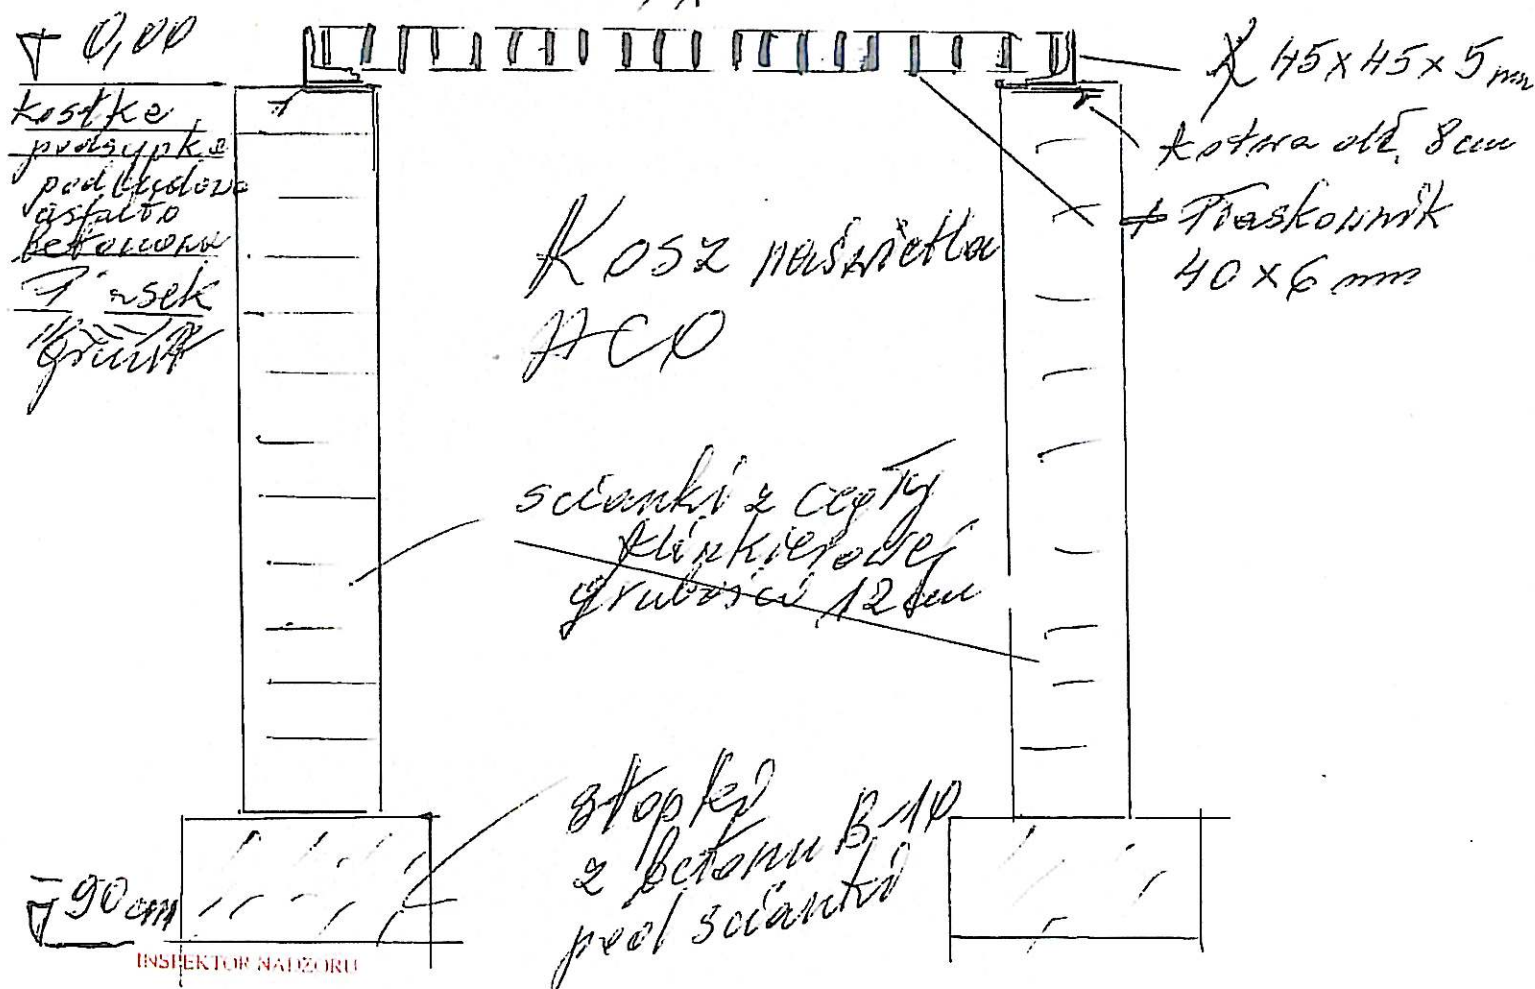


Przekrój poprzeczny

Zestawienie materiałów na 1m²

MATERIAL	ZUŻYCIE
1. Płyta tynkowa 600x600x6mm	1,00 m ²
2. Pociąg gipsowy l=1500mm	0,65 m
3. Pociąg poprzeczny l=1200mm	1,70 m
4. Pociąg poprzeczny l=600mm	0,65 m
5. Pociąg przycięty kątowny lub schodowy	0,70 m
6. Wieszak z elementem rozprężnym - komplet	0,60 szt.
7. Słabe elementy mocujące: kołki, ułże	1,80 szt.

Wszystkie materiały mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów



- Dokonać demontażu istniejącego podłogowego, wieszaka i konstrukcji na powierzchni 240x240cm z miejscem zastąpienia centrali wentylacyjnej pod sufitem.
- Wykonać nowe obramowanie z profilem aluminiowym, który ma posiadać element rozprężny i zamocować konstrukcję w sposób stały i niezmienny.
- Wykonać i skłapyć w wymiarach 120x120 z zamocowaniem z kątownikiem rozprężnym. Kąt z grupy 3, który zamocować na ścianie, aby konstrukcja była trwała.
- Dokonać montażu i zasuwki przy jednoczesnym zabezpieczeniu w suficie.

Przekrój podłużny

